

INFORME ANUAL SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA

Año de referencia 2023



Presentado por



Introducción

Es un honor servir cada día a nuestra comunidad suministrando uno de los recursos más preciados de la vida: agua potable segura, limpia y fiable. Cada año, tenemos la oportunidad de compartir con ustedes lo bien que lo hemos hecho mediante la publicación de nuestros resultados de calidad del agua en un informe. Estamos muy contentos de compartir con ustedes que en 2023, la calidad del agua del Distrito de Mejoramiento de Kearns (KID) cumplió o excedió todos los requisitos reglamentarios. El agua que suministramos es continuamente muestreada y probada para asegurar su calidad. Los resultados de las pruebas son revisados por la División de Agua Potable de Utah para asegurar la calidad del agua que se produce y se entrega a usted cada día.



Con la abundancia de humedad recibida este invierno, prevemos que nuestros lagos y arroyos se repondrán. Incluso con esta abundancia, le animamos a que continúe con las buenas prácticas de conservación. Por favor, visite KIDwater4UT.gov para encontrar consejos para ahorrar agua y oportunidades de subvenciones para la conservación que le ayudarán en este importante esfuerzo. KID y sus clientes fueron reconocidos el año pasado por sus esfuerzos de conservación. La organización WaterSense de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA de EE.UU.) otorgó a KID el Premio a la Excelencia en Divulgación y Educación 2023. Este honor sólo se concedió a cuatro proveedores de agua de todo el país. Gracias por sus esfuerzos.

En el informe, hemos tratado de anticipar las preguntas o preocupaciones que usted pueda tener con respecto a su agua. Si todavía tiene preguntas, no dude en ponerse en contacto conmigo o con John Lawson, especialista en calidad del agua de KID, en el teléfono (801) 968-1011, y le proporcionaremos la información que necesite. ¡Nuestro compromiso y promesa a nuestros clientes, nuestros empleados, y nuestra comunidad es que usted sabrá que NOS IMPORTA!

F. Greg Anderson, General Manager/CEO

¿De dónde viene mi agua?

El KID compra el 94% del agua que suministra a sus clientes al Distrito de Conservación del Agua del Valle del Jordán (JWCD), nuestro proveedor mayorista de agua. Las fuentes de agua incluyen el embalse de Jordanelle, el embalse de Deer Creek y los manantiales y pozos de las montañas locales. El agua se trata en la planta de tratamiento de agua de Jordan Valley, la planta regional de tratamiento de agua del sureste y la planta de tratamiento de aguas subterráneas del suroeste. El 6% restante del agua procede de 12 pozos situados en la zona de Kearns. El personal del KID opera y mantiene estos pozos.

Evaluación del agua de origen

Ya está disponible en nuestra oficina el Plan de protección de las fuentes de agua. Este plan es una evaluación de la zona delimitada alrededor de nuestras fuentes enumeradas a través de la cual los contaminantes, si están presentes, podrían migrar y llegar a nuestra fuente de agua. También incluye un inventario de fuentes potenciales de contaminación dentro del área delimitada y una determinación de la susceptibilidad del suministro de agua a la contaminación por las fuentes potenciales identificadas. Las fuentes del KID tienen una susceptibilidad de baja a moderada a los contaminantes.

JWCD también tiene un Plan de Protección de Fuentes de Agua Potable disponible para su revisión. Llame al (801) 565-4300 si tiene alguna pregunta o desea revisar el plan. Las fuentes del JWCD tienen una susceptibilidad de baja a moderada a los contaminantes.

Participación comunitaria

Le invitamos a asistir a nuestras reuniones mensuales del Consejo de Administración. Generalmente nos reunimos el segundo martes de cada mes a las 5:30 p.m. en la oficina del KID, 5350 West 5400 South.

Piense antes de tirar de la cadena

Tirar por el desagüe los medicamentos caducados o sin usar puede ser perjudicial para el agua potable. Desechar correctamente los medicamentos no utilizados o caducados ayuda a protegerle a usted y al medio ambiente. Mantenga los medicamentos fuera de nuestras vías fluviales desechándolos de forma responsable. Para encontrar un punto de recogida cercano, visite <https://bit.ly/3IeRyXy>.

Información sanitaria importante

Aunque su agua potable cumple la norma de la EPA de EE.UU. sobre el arsénico, contiene niveles bajos de arsénico. La norma de la EPA establece un equilibrio entre los conocimientos actuales sobre los posibles efectos del arsénico en la salud y los costes de eliminar el arsénico del agua potable. La EPA sigue investigando los efectos sobre la salud de los bajos niveles de arsénico, un mineral del que se sabe que provoca cáncer en los seres humanos en concentraciones elevadas y que está relacionado con otros efectos sobre la salud, como daños en la piel y problemas circulatorios.

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes del agua potable que la población en general. Las personas inmunodeprimidas, como los enfermos de cáncer sometidos a quimioterapia, las personas que se han sometido a trasplantes de órganos, las personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario, algunos ancianos y los lactantes pueden correr un riesgo especial de contraer infecciones. Estas personas deben pedir consejo sobre el agua potable a sus proveedores de atención sanitaria. Las directrices de la EPA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. sobre los medios adecuados para reducir el riesgo de infección por criptosporidio y otros contaminantes microbianos pueden obtenerse en la línea directa de agua potable segura (800) 426-4791 o en <http://water.epa.gov/drink/hotline>.

Sustancias que puede contener el agua

Para garantizar que el agua del grifo sea potable, la EPA de EE.UU. establece normas que limitan la cantidad de determinados contaminantes en el agua suministrada por los sistemas públicos de abastecimiento de agua. La normativa de la U.S. Food and Drug Administration establece los límites de contaminantes en el agua embotellada, que debe proporcionar la misma protección para la salud pública. Es razonable esperar que el agua potable, incluida el agua embotellada, contenga al menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de estos contaminantes no indica necesariamente que el agua suponga un riesgo para la salud.

Las fuentes de agua potable (tanto agua del grifo como embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua se desplaza por la superficie de la tierra o a través del suelo, disuelve minerales naturales, en algunos casos material radiactivo y sustancias resultantes de la presencia de animales o de la actividad humana. Entre las sustancias que pueden estar presentes en el agua de origen se incluyen: Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden proceder de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, explotaciones agropecuarias o fauna salvaje; Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que pueden aparecer de forma natural o proceder de la escorrentía de aguas pluviales urbanas, vertidos de aguas residuales industriales o domésticas, producción de petróleo y gas, minería o agricultura; Pesticidas y herbicidas, que pueden proceder de diversas fuentes, como la agricultura, la escorrentía de aguas pluviales urbanas y los usos residenciales; Contaminantes químicos orgánicos, incluidos los productos químicos orgánicos sintéticos y volátiles, que son subproductos de procesos industriales y de la producción de petróleo y también pueden proceder de gasolineras, escorrentías de aguas pluviales urbanas y sistemas sépticos; Contaminantes radiactivos, que pueden aparecer de forma natural o ser el resultado de la producción de petróleo y gas y de las actividades mineras.

Para más información sobre contaminantes y posibles efectos sobre la salud, llame a la línea directa sobre agua potable de la EPA de EE.UU. al (800) 426-4791.

Ventajas de la cloración

La desinfección, un proceso químico utilizado para controlar los microorganismos causantes de enfermedades matándolos o inactivándolos, es sin duda el paso más importante en el tratamiento del agua potable. Con diferencia, el método de desinfección más común en Norteamérica es la cloración.

Antes de que las comunidades empezaran a tratar rutinariamente el agua potable con cloro (empezando por Chicago y Jersey City en 1908), el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería y la hepatitis A mataban a miles de residentes estadounidenses cada año. La cloración y filtración del agua potable han contribuido a eliminar prácticamente estas enfermedades en EE.UU. Importantes avances en la salud pública están directamente relacionados con la adopción de la cloración del agua potable. De hecho, la filtración del agua potable y el uso del cloro son probablemente los avances en salud pública más significativos de la historia de la humanidad.

Cómo funciona la cloración:

- Potente germicida Reducción de muchos microorganismos causantes de enfermedades en el agua potable a niveles casi inconmensurables.
- Sabor y olor Reducción de muchos sabores y olores desagradables procedentes de secreciones de algas malolientes, sulfuros y vegetación en descomposición.
- Crecimiento biológico Eliminación de bacterias del fango, mohos y algas que suelen crecer en los depósitos de suministro de agua, en las paredes de las tuberías principales y en los tanques de almacenamiento.
- Química Eliminación de sulfuro de hidrógeno (que tiene olor a huevo podrido), amoníaco y otros compuestos nitrogenados que tienen sabores desagradables y dificultan la desinfección. También ayuda a eliminar el hierro y el manganeso del agua bruta.



Proteger el agua

Las bacterias son una parte natural e importante de nuestro mundo. En cada uno de nosotros viven unos 40 billones de bacterias; sin ellas, no podríamos llevar una vida sana. Las bacterias coliformes son comunes en el medio ambiente y, por lo general, no son dañinas en sí mismas. Sin embargo, la presencia de esta forma bacteriana en el agua potable es preocupante, porque indica que el agua puede estar contaminada con otros organismos que pueden causar enfermedades.

En 2016, la EPA de EE. UU. aprobó un reglamento denominado Regla revisada de coliformes totales, que exige a los sistemas de abastecimiento de agua que tomen medidas adicionales para garantizar la integridad del sistema de distribución de agua potable mediante el control de la presencia de bacterias como coliformes totales y E. coli. La norma exige normas más estrictas que el reglamento anterior y exige que los sistemas de abastecimiento de agua que puedan ser vulnerables a la contaminación dispongan de procedimientos que reduzcan al mínimo la incidencia de la contaminación. Los sistemas de abastecimiento de agua que superen una frecuencia determinada de casos de coliformes totales deberán realizar una evaluación y corregir rápidamente cualquier problema. La EPA de EE.UU. prevé una mayor protección de la salud pública con esta normativa debido a su enfoque más preventivo para identificar y solucionar los problemas que puedan afectar a la salud pública. Aunque tenemos la suerte de disponer de agua potable de la máxima calidad, nuestro objetivo es eliminar todas las posibles vías de contaminación de nuestro sistema de distribución, y este requisito nos ayuda a conseguirlo.

Plomo en las tuberías domésticas

Si están presentes, los niveles elevados de plomo pueden causar graves problemas de salud, especialmente a las mujeres embarazadas y los niños pequeños. El plomo en el agua potable procede principalmente de los materiales y componentes asociados a las tuberías de servicio y la fontanería doméstica. Somos responsables de suministrar agua potable de alta calidad, pero no podemos controlar la variedad de materiales utilizados en los componentes de fontanería. Si el agua ha estado en el grifo durante varias horas, puede minimizar la posibilidad de exposición al plomo tirando de la cadena durante 30 segundos o dos minutos antes de utilizarla para beber o cocinar. Si le preocupa la presencia de plomo en el agua, le recomendamos que la analice. Puede obtener información sobre el plomo en el agua potable, los métodos de análisis y las medidas que puede tomar para minimizar la exposición en la línea directa de agua potable segura (800) 426-4791 o en www.epa.gov/safewater/lead.

Cuente con nosotros

Suministrar agua potable de alta calidad a nuestros clientes implica mucho más que hacer pasar el agua por las tuberías. El tratamiento del agua es un proceso complejo que requiere mucho tiempo. Dado que el agua del grifo está muy regulada por leyes estatales y federales, los operadores de plantas y sistemas de tratamiento de agua deben tener una licencia y comprometerse a una formación en el puesto de trabajo de larga duración antes de estar plenamente cualificados. Nuestros profesionales del agua con licencia tienen conocimientos básicos de una amplia gama de materias, como matemáticas, biología, química y física. Algunas de las tareas que realizan con regularidad son: Operating and maintaining equipment to purify and clarify water.



- Manejo y mantenimiento de equipos para purificar y clarificar el agua.
- Supervisión e inspección de maquinaria, contadores, medidores y condiciones de funcionamiento.
- Realizar pruebas e inspecciones del agua y evaluar los resultados.
- Mantener una química óptima del agua.
- Aplicación de datos a fórmulas que determinan las necesidades de tratamiento, los niveles de caudal y los niveles de concentración.
- Documentar y comunicar los resultados de las pruebas y el funcionamiento del sistema a los organismos reguladores.
- Servir a nuestra comunidad mediante la atención al cliente, la educación y la divulgación.

Así que la próxima vez que abra el grifo, piense en los profesionales cualificados que están detrás de cada gota.

¿Qué es una conexión cruzada?

Las conexiones cruzadas que contaminan las líneas de distribución de agua potable son una preocupación importante. Una conexión cruzada se forma en cualquier punto en el que una línea de agua potable se conecta a equipos (calderas), sistemas que contienen productos químicos (sistemas de aire acondicionado, sistemas de rociadores contra incendios, sistemas de riego) o fuentes de agua de calidad dudosa. La contaminación por conexión cruzada puede producirse cuando la presión en el equipo o sistema es mayor que la presión dentro de la tubería de agua potable (contrapresión). La contaminación también puede producirse cuando la presión en la tubería de agua potable disminuye debido a sucesos bastante rutinarios (roturas de la tubería principal, gran demanda de agua), provocando que los contaminantes sean aspirados desde el equipo y pasen a la tubería de agua potable (retroaspiración).

Los grifos exteriores y las mangueras de jardín suelen ser las fuentes más comunes de contaminación por conexiones cruzadas en el hogar. La manguera de jardín crea un peligro cuando se sumerge en una piscina o se conecta a un pulverizador químico para eliminar malas hierbas. Las mangueras de jardín que se dejan tiradas en el suelo pueden contaminarse con fertilizantes, pozos negros o productos químicos de jardinería. Las válvulas mal instaladas en el inodoro también pueden ser una fuente de contaminación por conexiones cruzadas.

Las conexiones cruzadas ponen en peligro continuamente el suministro de agua de la comunidad, a menos que se instalen y mantengan válvulas adecuadas, conocidas como dispositivos de prevención del reflujo. Hemos inspeccionado las instalaciones industriales, comerciales e institucionales de la zona de servicio para asegurarnos de que se identifican las posibles conexiones cruzadas y se eliminan o protegen mediante un dispositivo antirretorno. También inspeccionamos y comprobamos los desconectores para asegurarnos de que ofrecen la máxima protección. Para obtener más información sobre la prevención del reflujo, póngase en contacto con la línea directa de agua potable segura en el (800) 426-4791.

Resultados de las pruebas

Nuestra agua se controla para detectar muchos tipos diferentes de sustancias según un programa de muestreo muy estricto, y el agua que suministramos debe cumplir normas sanitarias específicas. Aquí sólo mostramos las sustancias detectadas en nuestra agua (puede solicitar una lista completa de todos nuestros resultados analíticos). Recuerde que la detección de una sustancia no significa que el agua no sea segura para beber; nuestro objetivo es mantener todas las detecciones por debajo de sus respectivos niveles máximos permitidos.

El Estado recomienda controlar determinadas sustancias menos de una vez al año porque sus concentraciones no cambian con frecuencia. En estos casos, se incluyen los datos de la muestra más reciente, junto con el año en que se tomó la muestra.



Definiciones

90 %ile: Los niveles notificados de plomo y cobre representan el percentil 90 del total de los niveles de plomo y cobre. número de lugares analizados. El percentil 90 es igual o superior al 90% de nuestras detecciones de plomo y cobre.

AL (Nivel de Acción): La concentración de un contaminante que, si se supera, desencadena el tratamiento u otros requisitos que debe seguir un sistema de agua.

cm-1: Absorbancia ultravioleta (UVA) por centímetro (cm).

MCL (Nivel Máximo de Contaminante): El nivel más alto de un contaminante que se permite en el agua potable. Los MCL se fijan lo más cerca posible de los MCLG utilizando la mejor tecnología de tratamiento disponible.

MCLG (Objetivo de Nivel Máximo de Contaminante): El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no hay riesgo conocido o esperado para la salud. Los MCLG permiten un margen de seguridad.

MRDL (Nivel Máximo de Desinfectante Residual): El nivel más alto de un desinfectante permitido en el agua potable. Existen pruebas convincentes de que la adición de un desinfectante es necesaria para controlar los contaminantes microbianos.

MRDLG (Objetivo de nivel máximo de desinfectante residual): El nivel de un desinfectante del agua potable por debajo del cual no hay riesgo conocido o esperado. para la salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.

NA: No aplicable.

NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez): Medida de la claridad, o turbidez, del agua. Una turbidez superior a 5 NTU es apenas perceptible para una persona normal.

pCi/L (picocurios por litro): Medida de radiactividad.

ppb (partes por billón): Una parte de sustancia por mil millones de partes de agua (o microgramos por litro).


ppm (partes por millón): Una parte de sustancia por millón de partes de agua (o miligramos por litro).

ppt (partes por billón): Una parte de sustancia por billón de partes de agua (o nanogramos por litro).

SMCL (Nivel Máximo Secundario de Contaminantes): Estas normas se elaboran para proteger las cualidades estéticas del agua potable y no se basan en la salud.

TT (Técnica de Tratamiento): Proceso necesario destinado a reducir el nivel de un contaminante en el agua potable.

µmho/cm (micromhos por centímetro): Unidad que expresa la conductividad eléctrica de una solución.

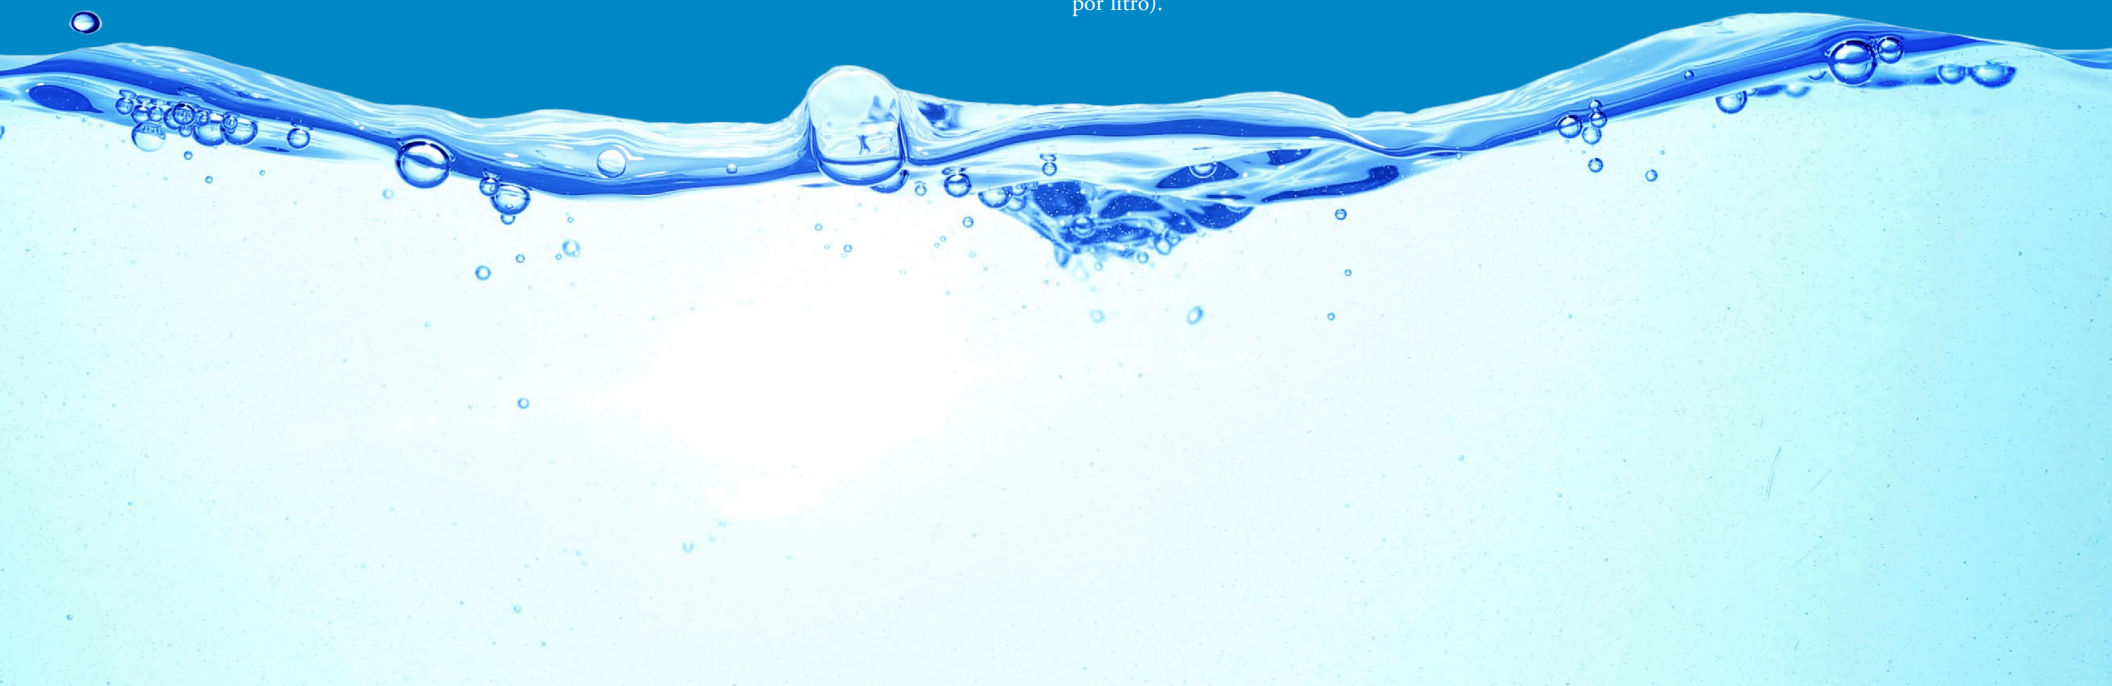

SUSTANCIAS REGULADAS									
				Distrito de mejora de Kearns		Distrito de Conservación del Agua del Valle del Jordán			
SUSTANCIA (UNIDAD DE MEDIDA)	AÑO DE LA MUESTRA	MCL [MRDL]	MCLG [MRDLG]	CANTIDAD DETECTADA	RANGO BAJO-ALTO	CANTIDAD DETECTADA	RANGO BAJO-ALTO	VIOLACIÓN	ORIGEN TÍPICO
Emisores alfa (pCi/L)	2019	15	0	0.08	-0.1–0.08	14.0 ¹	NA	No	Erosión de depósitos naturales
Antimonio (ppb)	2022	6	6	NA	NA	0.001	NA	No	Vertidos de refinerías de petróleo; Ignífugos; Cerámica; Electrónica; Soldadura
Arsénico (ppb)	2023	10	0	5.1	1.2–5.1	4.3	NA	No	Erosión de depósitos naturales; Escorrentía de huertos; Escorrentía de residuos de la producción de vidrio y electrónica.
Bario (ppm)	2022	2	2	0.066	0.061–0.066	0.134 ²	NA	No	Vertido de residuos de perforación; Vertido de refinerías de metales; Erosión de depósitos naturales
Emisores Beta/Fotón (pCi/L)	2019	50 ³	0	3.2	2.7–3.2	32.0 ¹	1.2–32.0 ¹	No	Descomposición de depósitos naturales y artificiales
Cadmio (ppb)	2022	5	5	NA	NA	0.0003	NA	No	Corrosión de tuberías galvanizadas; Erosión de depósitos naturales
Cloro (ppm)	2023	[4]	[4]	0.91	0.08–0.91	1.5	0.01–1.5	No	Aditivo para el agua utilizado para controlar los microbios
Dióxido de cloro (ppb)	2023	[800]	[800]	NA	NA	0.04	NA	No	Aditivo para el agua utilizado para controlar los microbios
Clorito (ppm)	2023	1	0.8	NA	NA	0.6	0.1–0.6	No	Subproducto de la desinfección del agua potable
Cianuro (ppb)	2022	200	200	0.004	0.002–0.004	3.0	NA	No	Vertidos de fábricas de acero/metal; Vertidos de fábricas de plásticos y fertilizantes
Etilbenceno (ppb)	2022	700	700	0.05	NA	NA	NA	No	Vertidos de refinerías de petróleo
Fluoruro (ppm)	2023	4	4	0.752	0.217–0.752	0.9	NA	No	Erosión de depósitos naturales; Aditivo del agua que favorece unos dientes fuertes; Vertidos de fábricas de fertilizantes y aluminio.
Ácidos haloacéticos [HAA]-Fase 2 (ppb)	2023	60	NA	34.3	18.0–34.3	65.1	NA	No	Subproducto de la desinfección del agua potable
Nitrato (ppm)	2023	10	10	3.77	0.258–3.77	2.9	0.1–2.9	No	Escorrentía por el uso de fertilizantes; Lixiviación de fosas sépticas, aguas residuales; Erosión de depósitos naturales.
Nitrito (ppm)	2021	1	1	NA	NA	1.0	NA	No	Escorrentía por el uso de fertilizantes; Lixiviación de fosas sépticas, aguas residuales; Erosión de depósitos naturales.
Selenio (ppb)	2022	50	50	3.4	0.5–3.4	2.4 ²	NA	No	Vertidos de refinerías de petróleo y metales; Erosión de depósitos naturales; Vertidos de minas
Talio (ppb)	2023	2	0.5	NA	NA	0.0002	NA	No	Vertidos de fábricas de electrónica, vidrio y medicamentos.
Carbono orgánico total [COT] (ppm)	2023	TT ⁴	NA	NA	NA	2.9	NA	No	Presente de forma natural en el medio ambiente
TTHM [trihalometanos totales]-Fase 2 (ppb)	2023	80	NA	64.6	31.7–64.6	66.3	NA	No	Subproducto de la desinfección del agua potable
Turbidez ⁵ (NTU)	2022	TT	NA	0.15	NA	0.7 ¹	NA	No	Escorrentía del suelo
Turbidez (porcentaje mensual más bajo de muestras que cumplen el límite)	2020	TT = 95% de muestras cumplen el límite	NA	NA	NA	100	NA	No	Escorrentía del suelo
Uranio (ppb)	2023	30	0	NA	NA	7.5	NA	No	Erosión de depósitos naturales
Xilenos (ppm)	2022	10	10	0.0017	NA	NA	NA	No	Vertidos de fábricas petrolíferas; Vertidos de fábricas químicas

Se recogieron muestras de agua del grifo para realizar análisis de plomo y cobre en puntos de muestreo de toda la comunidad.

				Distrito de mejora de Kearns		Distrito de Conservación del Agua del Valle del Jordán			
SUSTANCIA (UNIDAD DE MEDIDA)	AÑO DE LA MUESTRA	AL	MCLG	CANTIDAD DETECTADA (90 %ILE)	SITIOS POR ENCIMA DE AL/ TOTAL SITIOS	CANTIDAD DETECTADA (90 %ILE)	SITIOS POR ENCIMA DE AL/ TOTAL SITIOS	VIOLACIÓN	ORIGEN TÍPICO
Cobre (ppm)	2022	1.3	1.3	0.198	0/30	0.31 ⁶	0/30 ⁶	No	Corrosión de los sistemas de fontanería domésticos; Erosión de los depósitos naturales
Plomo (ppb)	2022	15	0	1.5	0/30	4.7 ⁶	1/30 ⁶	No	Corrosión de los sistemas de fontanería domésticos; Erosión de los depósitos naturales

OTRAS SUSTANCIAS REGULADAS

				Distrito de mejora de Kearns		Distrito de Conservación del Agua del Valle del Jordán			
SUSTANCIA (UNIDAD DE MEDIDA)	AÑO DE LA MUESTRA	MCL [MRDL]	MCLG [MRDLG]	CANTIDAD DETECTADA	RANGO BAJO-ALTO	CANTIDAD DETECTADA	RANGO BAJO-ALTO	VIOLACIÓN	ORIGEN TÍPICO
Cloroformo (ppb)	2023	NA	NA	53.3	23.0–53.3	27.87	NA	No	Subproducto de la desinfección del agua potable
Cobre (ppm)	2023	NA	NA	0.0295	NA	0.038	NA	No	Erosión de depósitos naturales
Ácido dibromoacético (ppb)	2023	60	NA	1.01	NA	NA	NA	No	Subproducto de la desinfección
HAA6 (ppb)	2023	NA	NA	NA	NA	70.9	32.3–70.9	No	Subproducto de la desinfección del agua potable
Plomo (ppm)	2023	NA	0.0	0.0019	NA	0.001	NA	No	Erosión de depósitos naturales
Radio 226 (pCi/L)	2023	NA	NA	NA	NA	1.3	-0.5–1.3	No	Descomposición de depósitos naturales y artificiales
Radio 228 (pCi/L)	2022	NA	NA	0.61	0.10–0.61	1.3 ²	-0.3–1.3 ²	No	De origen natural
Radón (pCi/L)	2021	NA	NA	NA	NA	10.1	0.001–10.1	No	Presente de forma natural en el suelo
Sólidos disueltos totales [TDS] (ppm)	2022	1,000	NA	684	192–684	652 ²	28–652 ²	No	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Turbidez [fuentes de aguas subterráneas] (NTU)	2023	5.0	NA	NA	NA	0.6	0.01–0.6	No	Material en suspensión procedente de la escorrentía del suelo
Turbidez [fuente de agua superficial] (NTU)	2023	0.3	TT = 95% de muestras cumplen el límite	NA	NA	0.8	0.01–0.8	No	Material en suspensión procedente de la escorrentía del suelo

SUSTANCIAS SECUNDARIAS

				Distrito de mejora de Kearns		Distrito de Conservación del Agua del Valle del Jordán			
SUSTANCIA (UNIDAD DE MEDIDA)	AÑO DE LA MUESTRA	SMCL	MCLG	CANTIDAD DETECTADA	RANGO BAJO-ALTO	CANTIDAD DETECTADA	RANGO BAJO-ALTO	VIOLACIÓN	ORIGEN TÍPICO
Aluminio (ppb)	2023	200	NA	NA	NA	50.0	NA	No	Erosión de depósitos naturales; Residuos de algunos procesos de tratamiento de aguas superficiales
Cloruro (ppm)	2020	250	NA	NA	NA	161.0 ²	10.0–161.0 ²	No	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales
Color (unidades)	2023	15	NA	NA	NA	10.0	0.1–10.0	No	Materiales orgánicos naturales
Hierro (ppb)	2023	300	NA	NA	NA	313.0	NA	No	Lixiviación de depósitos naturales; Residuos industriales
Manganeso (ppb)	2023	50	NA	NA	NA	34.0	NA	No	Lixiviación de depósitos naturales
pH (units)	2023	6.5-8.5	NA	NA	NA	8.8	6.8–8.8	No	De origen natural
Plata (ppb)	2020	100	NA	NA	NA	0.7	NA	No	Vertidos industriales
Sulfato (ppm)	2022	250	NA	86.6	39.5–86.6	118.0 ⁷	13.5–118.0 ⁷	No	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales; residuos industriales
Zinc (ppm)	2023	5	NA	NA	NA	1.3	NA	No	Escorrentía/lixiviación de depósitos naturales; residuos industriales

STANCIAS NO REGULADAS

				Distrito de mejora de Kearns		Distrito de Conservación del Agua del Valle del Jordán			
SUSTANCIA (UNIDAD DE MEDIDA)	AÑO DE LA MUESTRA	CANTIDAD DETECTADA	RANGO BAJO-ALTO	CANTIDAD DETECTADA	RANGO BAJO-ALTO	ORIGEN TÍPICO			
Bromodiclorometano (ppb)	2023	11.9	6.60–11.9	6.80	NA	Subproducto de la desinfección			
Bromoformo (ppb)	2022	14.40	0.53–14.40	2.7 ¹	NA	Subproducto de la desinfección			
Dibromoclorometano (ppb)	2023	3.64	1.31–3.64	5.13	NA	Subproducto de la desinfección			
Níquel (ppb)	2023	NA	NA	3.5	NA	De origen natural			
Sodio (ppm)	2022	57.8	13.0–57.8	74.2 ²	8.0–74.2 ²	Erosión de depósitos naturales			

OTRAS SUSTANCIAS NO REGULADAS

SUSTANCIA (UNIDAD DE MEDIDA)	AÑO DE LA MUESTRA	Distrito de mejora de Kearns		Distrito de Conservación del Agua del Valle del Jordán		ORIGEN TÍPICO
		CANTIDAD DETECTADA	RANGO BAJO-ALTO	CANTIDAD DETECTADA	RANGO BAJO-ALTO	
Alcalinidad, Bicarbonato [HCO ₃] (ppm)	2023	NA	NA	225.0	50.7–225.0	De origen natural
Alcalinidad, carbonato (ppm)	2023	NA	NA	4.0	NA	De origen natural
Alcalinidad, total [como CaCO ₃] (ppm)	2023	NA	NA	225.0	14.0–225.0	De origen natural
Calcio, total (ppm)	2023	NA	NA	74.9	22.7–74.9	Erosión de depósitos naturales
Cloruro (ppm)	2021	NA	NA	161.1	10.0–161.1	Erosión de depósitos naturales
Cromo, total (ppb)	2020	NA	NA	9.4 ²	NA	Vertidos de acerías y fábricas de pasta de papel; Erosión de depósitos naturales
Conductividad (µmho/cm)	2023	NA	NA	1,100.0	33.8–1,100.0	De origen natural
Cianuro, total (ppb)	2023	NA	NA	2.0	NA	Vertidos de fábricas de acero/metalo; Vertidos de fábricas de plásticos y fertilizantes
Ácido dicloroacético (ppb)	2023	19.3	3.33–19.3	NA	NA	producto de la desinfección del agua potable
Carbono orgánico disuelto (ppm)	2023	NA	NA	2.7	1.8–2.7	De origen natural
Geosmina (ppt)	2023	NA	NA	12.3	NA	Compuesto orgánico natural asociado al olor a moho
Actividad bruta de partículas alfa (pCi/L)	2022	1.6	-0.9–1.6	7.2 ²	0.5–7.2 ²	Descomposición de depósitos naturales y artificiales
Actividad bruta de partículas beta (pCi/L)	2022	9.4	2.6–9.4	11.0 ²	0.9–11.0 ²	Descomposición de depósitos naturales y artificiales
Dureza, calcio (ppm)	2023	NA	NA	186.0	12.0–186.0	Erosión de depósitos naturales
Dureza, total [como CaCO ₃] (ppm)	2023	NA	NA	357.0	75.6–357.0	Erosión de depósitos naturales
Litio (ppb)	2023	NA	NA	16	NA	Erosión de depósitos naturales
Magnesio (ppm)	2023	NA	NA	41.3	NA	Erosión de depósitos naturales
Molibdeno (ppb)	2021	NA	NA	3.0	NA	Subproducto de la minería del cobre y el wolframio
Ortofosfatos (ppb)	2023	NA	NA	0.2	NA	Erosión de depósitos naturales
Ácido perfluorobutanosulfónico [PFBS] (ppb)	2022	NA	NA	54.4	NA	NA
Ácido perfluorodecanoico [PFDA] (ppb)	2020	12	0.47–12	34.0	NA	NA
Potasio (ppm)	2023	NA	NA	10.9	NA	Erosión de depósitos naturales
Sólidos en suspensión totales [SST] (ppm)	2023	NA	NA	4.0	NA	Erosión de depósitos naturales
Ácido tricloroacético (ppb)	2023	18.6	9.92–18.6	NA	NA	Subproducto de la desinfección del agua potable
Turbidez (NTU)	2023	NA	NA	0.9	0.1–0.9	Material en suspensión procedente de la escorrentía del suelo
UV-254 (cm-1)	2023	NA	NA	0.04	0.02–0.04	Medida de la concentración de compuestos orgánicos absorbentes de UV, de origen natural.
Vanadio (ppb)	2022	NA	NA	3.3	NA	De origen natural

¹ Muestreada en 2020.

² Muestreada en 2023.

³ El MCL para partículas beta es de 4 milirems por año. La EPA de EE.UU. considera que 50 pCi/L es el nivel preocupante para las partículas beta.

⁴ El valor indicado en Cantidad detectada de COT es la relación más baja entre el porcentaje de COT realmente eliminado y el porcentaje de COT que debe eliminarse. Un valor superior a 1 indica que el sistema de agua cumple los requisitos de eliminación de COT. Un valor inferior a 1 indica una infracción de los requisitos de eliminación de COT.

⁵ La turbidez es una medida de la turbidez del agua. Se controla porque es un buen indicador de la eficacia del sistema de filtración.

⁶ Muestreados en 2019.

⁷ Muestreada en 2021.